
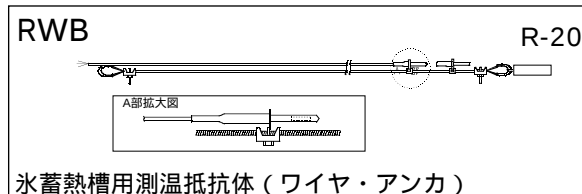
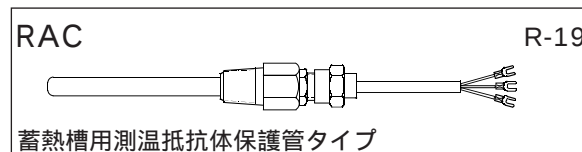
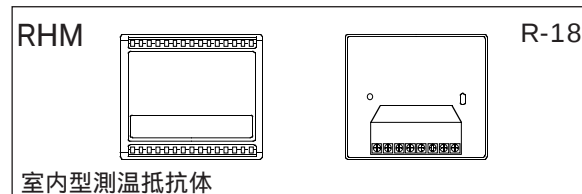
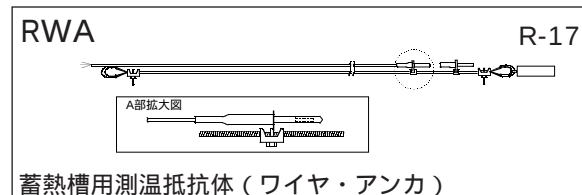
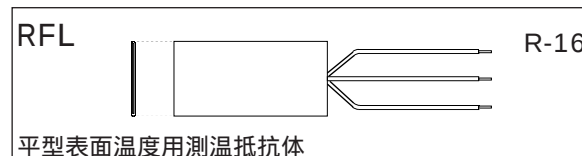
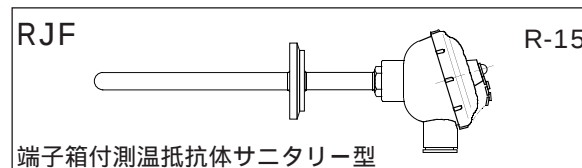
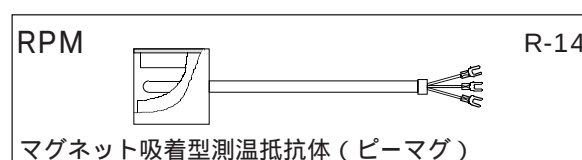
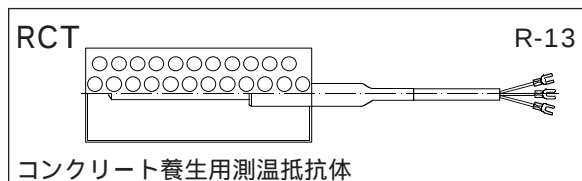
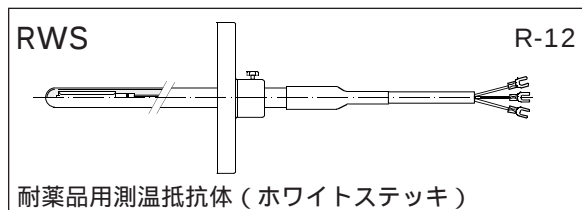
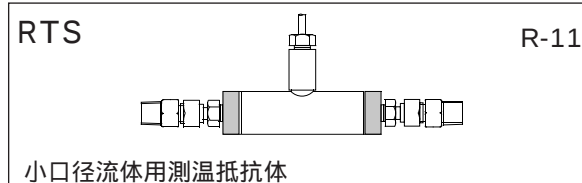
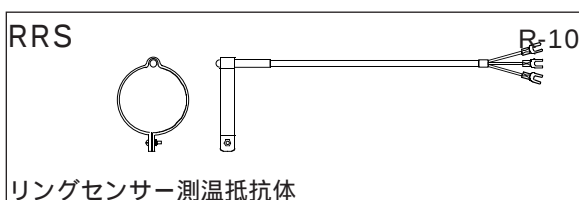
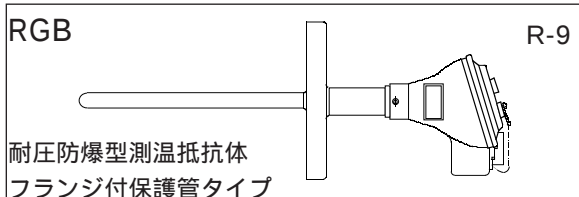
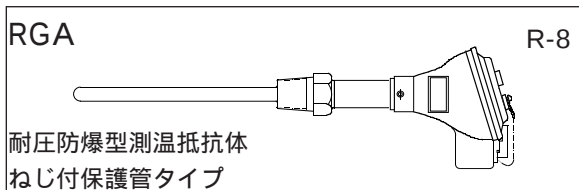
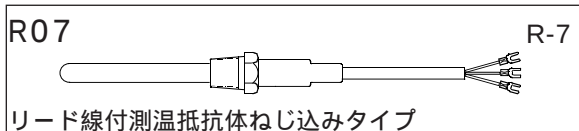
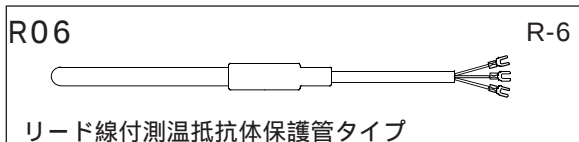
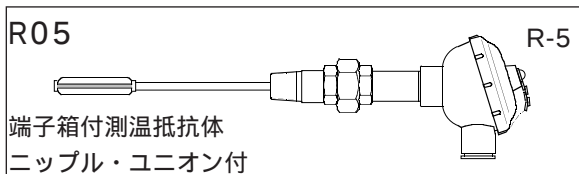
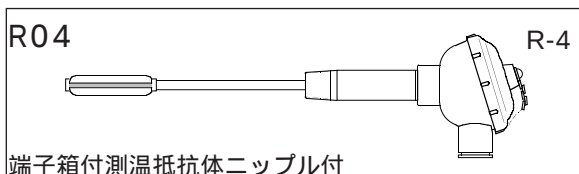
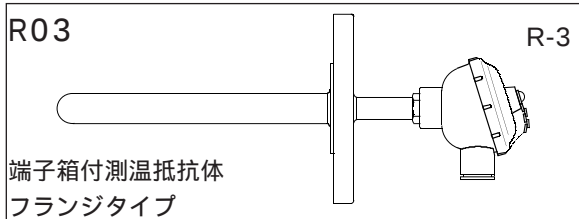
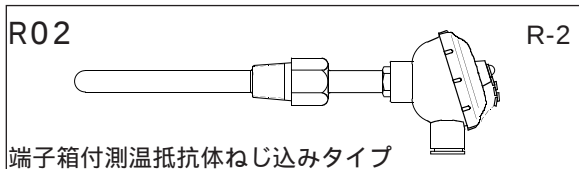


測温抵抗体シリーズ

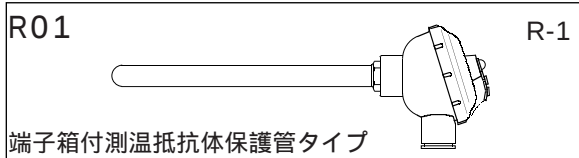


端子箱付 測温抵抗体 保護管タイプ/R01

R01

項目	コード	仕様
基本型式	R01	端子箱付 測温抵抗体 保護管タイプ
階 級	A	JIS A 級 Pt100Ω
	B	JIS B 級 Pt100Ω
	JA	旧JIS 0.2 級 J Pt100Ω
	JB	旧JIS 0.5 級 J Pt100Ω
使用温度	L	低温用 (-200 ~ +100)
	M	中温用 (0 ~ +350)
	H	高温用 (0 ~ +650)
導 線 数	S	シングルエレメント
	D	ダブルエレメント
端子箱	N	標準型 アルミダイカスト (防滴)
	F	特殊型 フェノール樹脂 (防滴)
	T	両口型 アルミダイカスト (防滴)
	K	小型 アルミダイカスト (防滴)
保護管外径	48	φ 4.8 引抜き管
	64	φ 6.4 引抜き管
	08	φ 8 引抜き管
	10	φ 10 引抜き管
	12	φ 12 引抜き管
	15	φ 15 引抜き管
	17	φ 17 引抜き管
保護管材質	22	φ 22 引抜き管
	UB	SUS304
	UC	SUS316
	Z	上記以外の材質
挿入長 (L)		端子箱下長さ (mm)
特記事項		S

ルーズフランジ使用の場合は、付加仕様 (LFL)をご覧ください

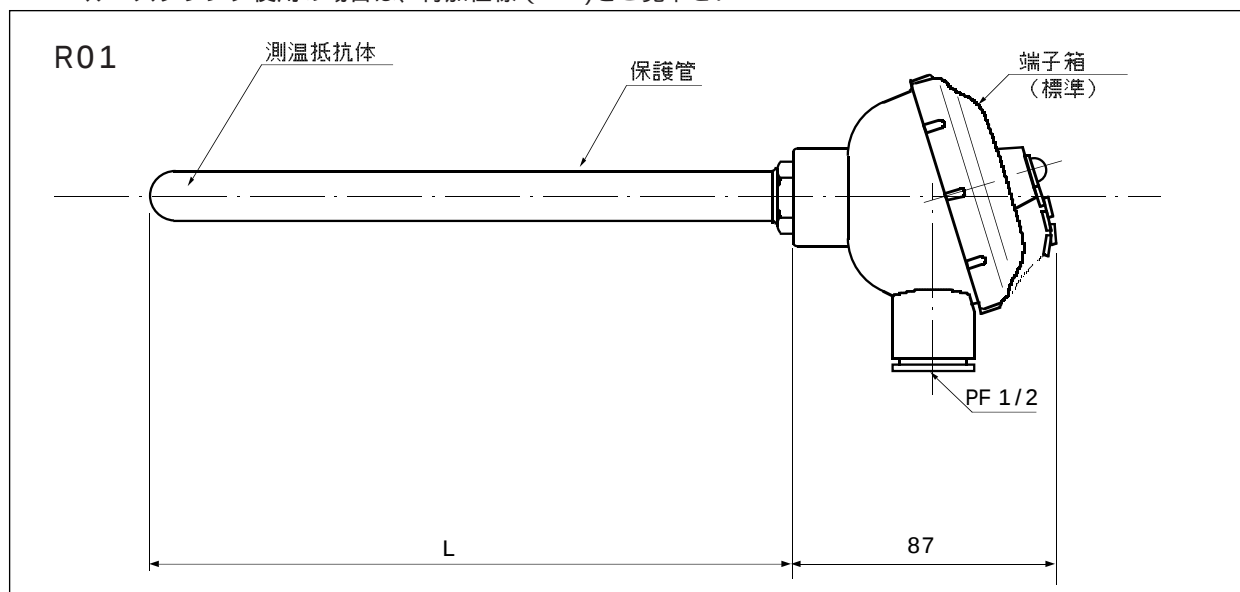

株式会社 東京熱学

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北 3-11-7
TEL 03-5497-5131 (代)
FAX 03-5497-5255


FAX 03-5497-5255

E-Mail eigyo@tonetsu.co.jp

[illegible]

R02 —


項 目	コード	仕 様		
基本型式	R02	端子箱付 測温抵抗体 ねじ込みタイプ		
階 級	A	JIS A 級 Pt100Ω		
	B	JIS B 級 Pt100Ω		
	JA	旧JIS 0.2 級 J Pt100Ω		
	JB	旧JIS 0.5 級 J Pt100Ω		
使用温度	L	低温用 (-200～+100)		
	M	中温用 (0～+350)		
	H	高温用 (0～+650)		
導 線 数	S	シングルエレメント		
	D	ダブルエレメント		
端 子 箱	N	標準型	アルミダイカスト	(防滴)
	F	特殊型	フェノール樹脂	(防滴)
	T	両口型	アルミダイカスト	(防滴)
	K	小型	アルミダイカスト	(防滴)
ニップル	0	ニップルなし		
	5	ℓ=50mm (保護管と同径、同材質)		
	6	ℓ=100mm (保護管と同径、同材質)		
	7	ℓ=150mm (保護管と同径、同材質)		
ね じ	R	テーバーねじ PT		
	G	平行ねじ PF		
ねじの呼び	10	3/8B		
	15	1/2B		
	20	3/4B		
	25	1B		
ねじ材質	UB	SUS304		
	UC	SUS316		
	Z1	上記以外の材質		
保護管外径	8	φ8		
	10	φ10		
	12	φ12		
	15	φ15		
	22	φ22		
保護管材質	UB	SUS304		
	UC	SUS316		
	Z2	上記以外の材質		
挿入長(L)		□□□	ねじ下長さ(mm)	
特記事項				S

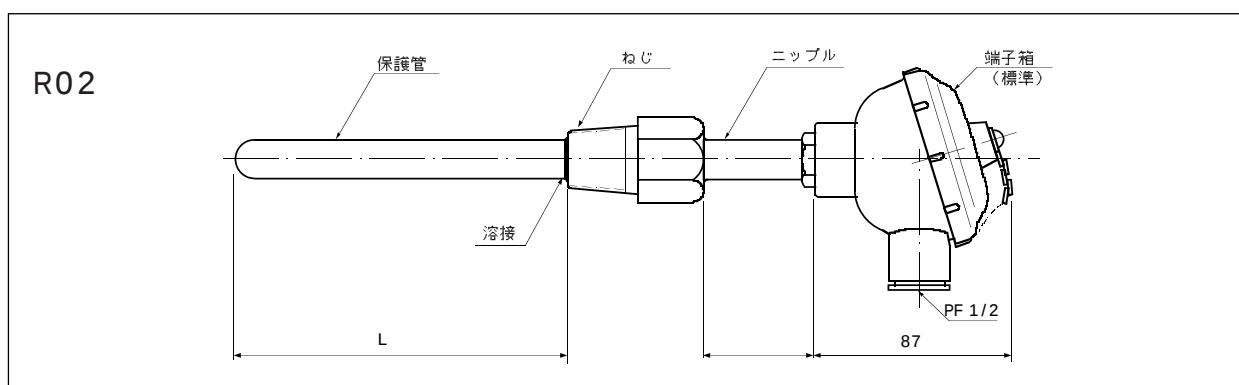

端子箱付 測温抵抗体 フランジタイプ/R03

R03 — □ □ □ □ — □ — □ □ □ □ □ □ — □ — □

項 目	コード	仕 様
基本型式	R03	端子箱付 測温抵抗体 フランジタイプ
階 級	A	JIS A級 Pt 100Ω
	B	JIS B級 Pt 100Ω
	JA	旧JIS 0.2級 JPt 100Ω
	JB	旧JIS 0.5級 JPt 100Ω
使用温度	L	低温用 (-200 ~ +100)
	M	中温用 (0 ~ +350)
	H	高温用 (0 ~ +650)
導 線 数	S	シングルエレメント
	D	ダブルエレメント
端 子 箱	N	標準型 アルミダイカスト (防滴)
	F	特殊型 フェノール樹脂 (防滴)
	T	両口型 アルミダイカスト (防滴)
	K	小型 アルミダイカスト (防滴)
ニップル	5	ℓ=50mm (保護管と同径、同材質)
	6	ℓ=100mm (保護管と同径、同材質)
	7	ℓ=150mm (保護管と同径、同材質)
フランジ呼び圧	05	JIS 5K
	10	JIS 10K
	20	JIS 20K
	40	JIS40K
	□□	上記以外の呼び圧
面 座	R	フランジ面座 RF 平面座
	F	フランジ面座 FF 全面座
フランジ呼び径	15	15A
	20	20A
	25	25A
	40	40A
	□□	上記以外の呼び径
フランジ材質	UB	SUS304
	UC	SUS316
保護管外径	8	φ8
	10	φ10
	12	φ12
	15	φ15
	22	φ22
保護管材質	UB	SUS304
	UC	SUS316
	Z	上記以外の材質
挿入長 (L)	□□□	フランジ下長さ (mm)
特記事項		S

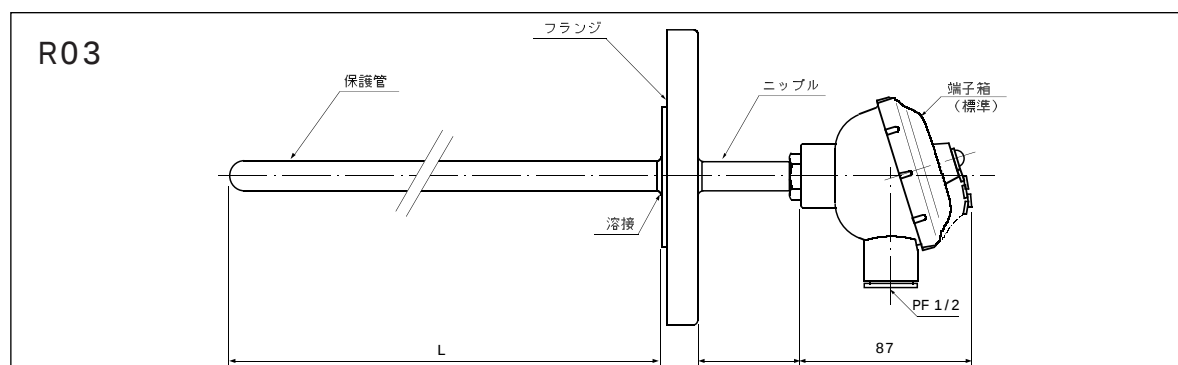

株式会社 東京熱学

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北 3-11-7
TEL 03-5497-5131 (代)
FAX 03-5497-5255

FAX 03-5497-5255


E-Mail eigyo@tonetsu.co.jp

端子箱付 測温抵抗体 ニップル付（保護管取付用）/R04

R04 — □ □ □ □ — □ □ — □ — □

項 目	コード	仕 様
基本型式	R04	端子箱付 測温抵抗体 ニップル付 （保護管取付用）
階 級	A	JIS A 級 Pt100Ω
	B	JIS B 級 Pt100Ω
	JA	旧JIS 0.2 級 JPt100Ω
	JB	旧JIS 0.5 級 JPt100Ω
使用温度	L	低温用 （-200～+100 ）
	M	中温用 （0～+350 ）
	H	高温用 （0～+650 ）
導 線 数	S	シングルエレメント
	D	ダブルエレメント
端 子 箱	N	標準型 アルミダイカスト （防滴）
	F	特殊型 フェノール樹脂 （防滴）
	T	両口型 アルミダイカスト （防滴）
	K	小型 アルミダイカスト （防滴）
ニップル	5	φ22 ℓ=50mm PT 1/2
	6	φ22 ℓ=100mm PT 1/2
	7	φ22 ℓ=150mm PT 1/2
ニップル材質	UB	SUS304
	UC	SUS316
	Z	上記以外の材質
付加仕様		付加機能 保護管形式（保護管カタログ/WL）を参照
特記事項		S

保護管は保護管カタログ参照

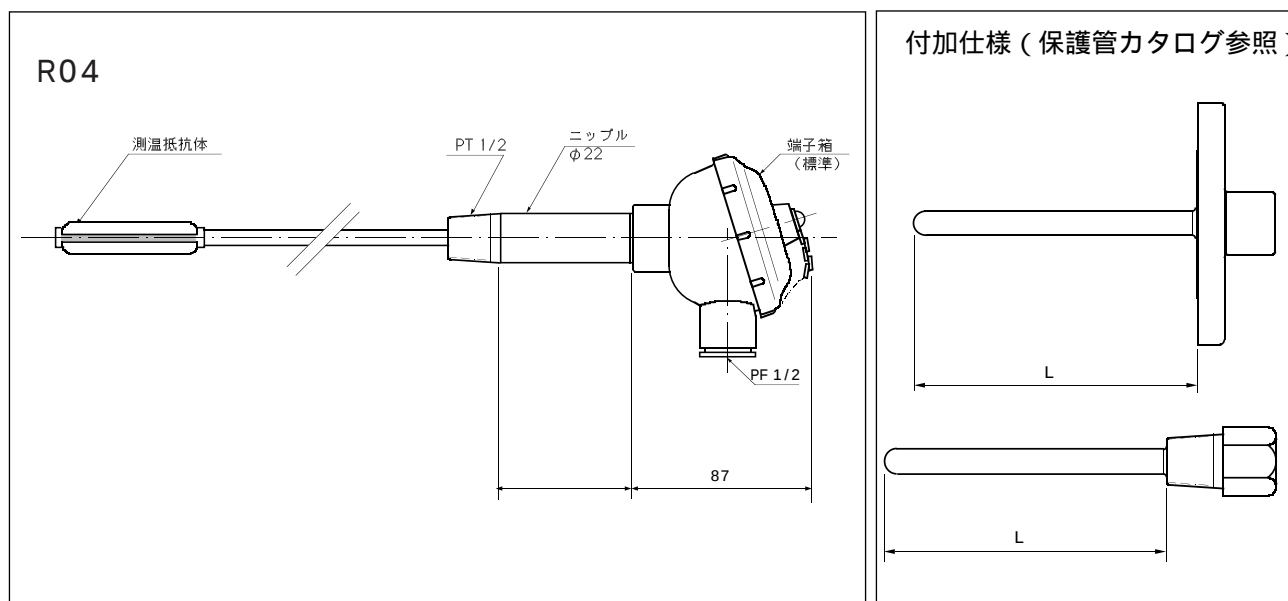

株式会社 東京熱学

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北 3-11-7
TEL 03-5497-5131 (代)
FAX 03-5497-5255


FAX 03-5497-5255

E-Mail eigyo@tonetsu.co.jp

端子箱付測温抵抗体ニップル・ユニオン付(保護管取付用)/R05

R05 — □ □ □ □ — □ — □ — □

項 目	コード	仕 様
基本型式	R05	端子箱付 測温抵抗体 ニップル・ユニオン付 (保護管取付用)
階 級	A	JIS A 級 Pt100Ω
	B	JIS B 級 Pt100Ω
	JA	旧JIS 0.2 級 J Pt100Ω
	JB	旧JIS 0.5 級 J Pt100Ω
使用温度範囲	L	低温用 (-200 ~ +100)
	M	中温用 (0 ~ +350)
	H	高温用 (0 ~ +650)
導 線 数	S	シングルエレメント
	D	ダブルエレメント
端子箱	N	標準型 アルミダイカスト (防滴)
	F	特殊型 フェノール樹脂 (防滴)
	T	両口型 アルミダイカスト (防滴)
	K	小型 アルミダイカスト (防滴)
ニップル・ユニオン		NU ニップル外径φ22 ℓ=150mm ねじPT 1/2 SUS304
付加仕様	付加機能	保護管形式 (保護管カタログ/WL) を参照
特記事項	S	

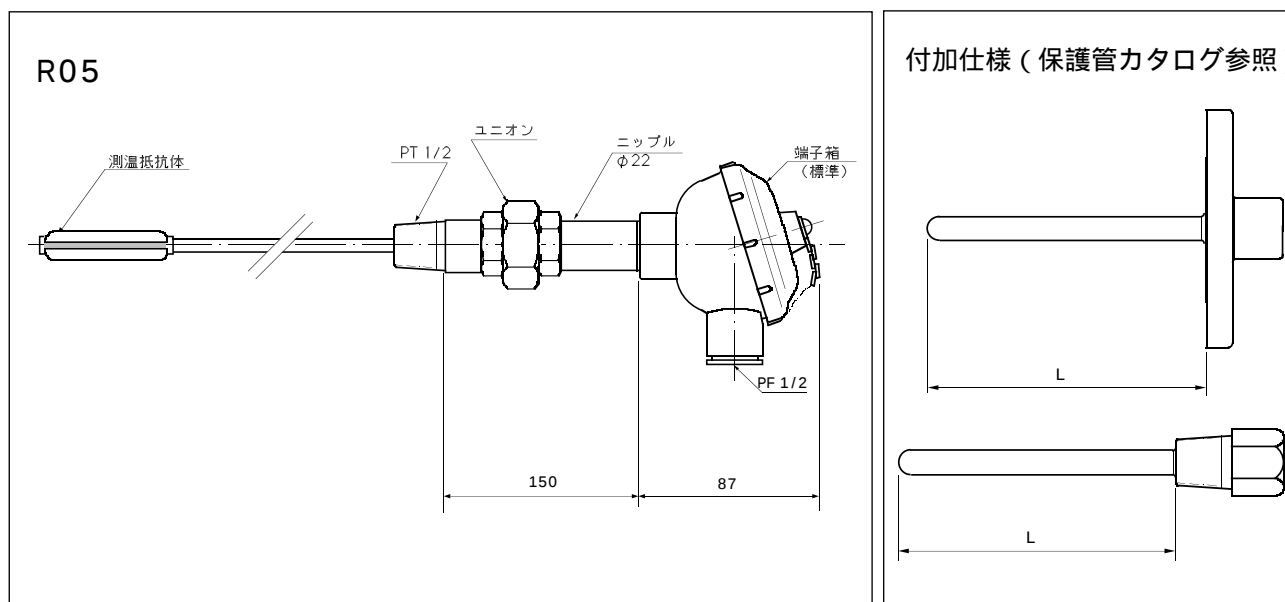

株式会社 東京熱学

〒201-0004 東京都狹江市岩戸北 3-11-7
TEL 03-5497-5131 (代)
FAX 03-5497-5255

FAX 03-5497-5255


E-Mail eigyo@tonetsu.co.jp

リード線付 測温抵抗体 保護管タイプ/R06

R06 — □ □ □ — □ □ — □ □ □ — □ — □

項 目	コード	仕 様
基本型式	R06	リード線付 測温抵抗体 保護管タイプ
階 級	A	JIS A 級 Pt100Ω
	B	JIS B 級 Pt100Ω
	JA	旧JIS 0.2 級 J Pt100Ω
	JB	旧JIS 0.5 級 J Pt100Ω
使用温度	L	低温用 (-200 ~ +100)
	M	中温用 (0 ~ +350)
	H	高温用 (0 ~ +650)
導 線 数	S	シングルエレメント
	D	ダブルエレメント
保護管外径	48	φ 4.8
	64	φ 6.4
	08	φ 8
	10	φ 10
	12	φ 12
	15	φ 15
	17	φ 17
	22	φ 22
保護管材質	UB	SUS304
	UC	SUS316
	Z	上記以外の材質
挿 入 長 (L)	□ □ □	スリーブ下長さ
リード線	VL	ビニール被覆
	SI	シリコン被覆
	TF	テフロン被覆 1
熱収縮チューブ	WC	架橋ポリオレフィン
	SI	シリコン熱収縮チューブ
	TF	テフロン熱収縮チューブ
リード長 (ℓ)	□ □ □	リード線長さ (mm)
特記事項		S

1 : テフロンリードの場合、保護管はφ8以下

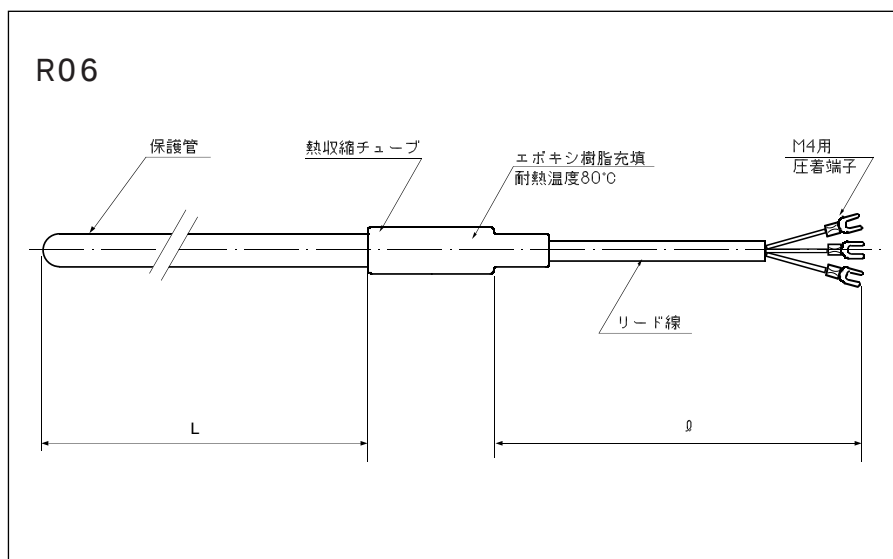

株式会社 東京熱学

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北 3-11-7
TEL 03-5497-5131 (代)
FAX 03-5497-5255


FAX 03-5497-5255

E-Mail eigyo@tonetsu.co.jp

リード線付測温抵抗体 ねじ込みタイプ/R07

R07 — □ □ □ — □ □ □ □ □ — □ □ — □ — □

項目	コード	仕様
基本型式	R07	リード線付 測温抵抗体 ねじ込みタイプ
階 級	A	JIS A 級 Pt100Ω
	B	JIS B 級 Pt100Ω
	JA	旧JIS 0.2 級 J Pt100Ω
	JB	旧JIS 0.5 級 J Pt100Ω
使用温度	L	低温用 (-200 ~ +100)
	M	中温用 (0 ~ +350)
	H	高温用 (0 ~ +650)
導 線 数	S	シングルエレメント
	D	ダブルエレメント
ね じ	R	テーパねじ PT
	G	平行ねじ PF
ねじの呼び	03	1/8B
	05	1/4B
	10	3/8B
	15	1/2B
	20	3/4B
	25	1B
ねじ材質	UB	SUS304
	UC	SUS316
保護管外径	48	φ4.8
	64	φ6.4
	08	φ8
	10	φ10
	12	φ12
	15	φ15
保護管材質	UB	SUS304
	UC	SUS316
	Z	上記以外の材質
挿入長 (L)	□□□	ねじ下長さ (mm)
リード線被覆	VL	ビニール被覆
	SI	シリコン被覆
	RU	ゴム被覆
	TF	テフロン被覆
リード長 (ℓ)	□□□	リード線長さ (mm)
特記事項		S

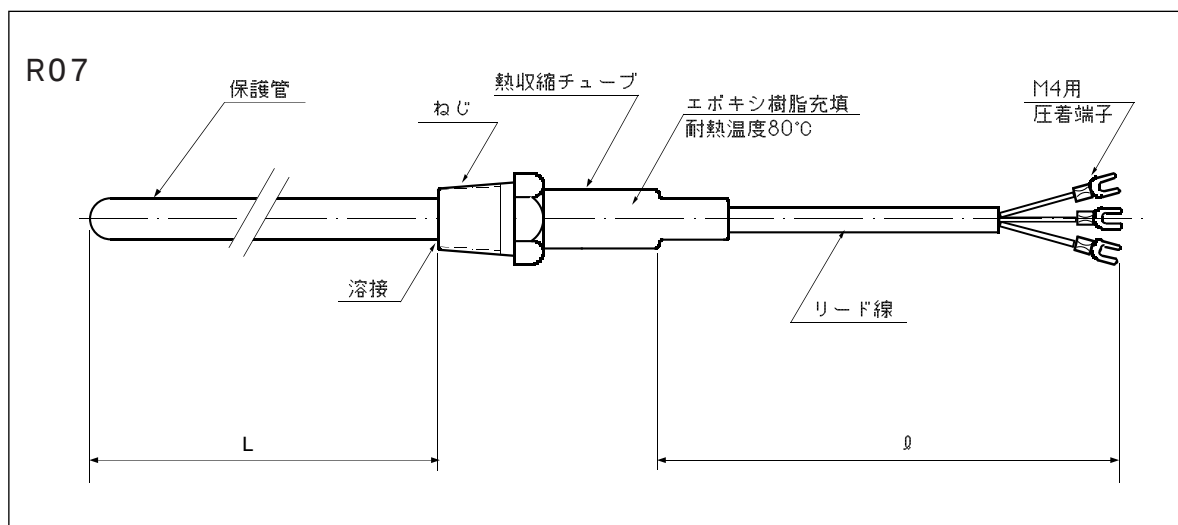

株式会社 東京熱学

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北 3-11-7
TEL 03-5497-5131 (代)
FAX 03-5497-5255


FAX 03-5497-5255

E-Mail eigyo@tonetsu.co.jp

耐圧防爆型（d2G4）測温抵抗体 ねじ付保護管タイプ/RGA

RGA — □ □ □ — □ □ □ □ □ □ — □ — □

項 目	コード	仕 様
基本型式	RGA	耐圧防爆型（d2G4） 測温抵抗体 ねじ付き保護管タイプ
階 級	A	JIS A 級 Pt100Ω
	B	JIS B 級 Pt100Ω
	JA	旧JIS 0.2 級 J Pt100Ω
	JB	旧JIS 0.5 級 J Pt100Ω
使用温度	M	0 ~ +350
導 線 数	S	シングルエレメント
	D	ダブルエレメント
ニップル	5	ℓ=50mm (φ22、SUS304)
	6	ℓ=100mm (φ22、SUS304)
	7	ℓ=150mm (φ22、SUS304)
ね じ	R	テーパーねじ PT
	G	平行ねじ PF
ねじの呼び	15	1/2B
	20	3/4B
	25	1B
ねじ材質	UB	SUS304
	UC	SUS316
保護管	15	保護管外径 φ15
保護管材質	UB	保護管材質 SUS304
	UC	保護管材質 SUS316
挿入長（L）	□□□	ねじ下長さ mm 800まで
特記事項	S	

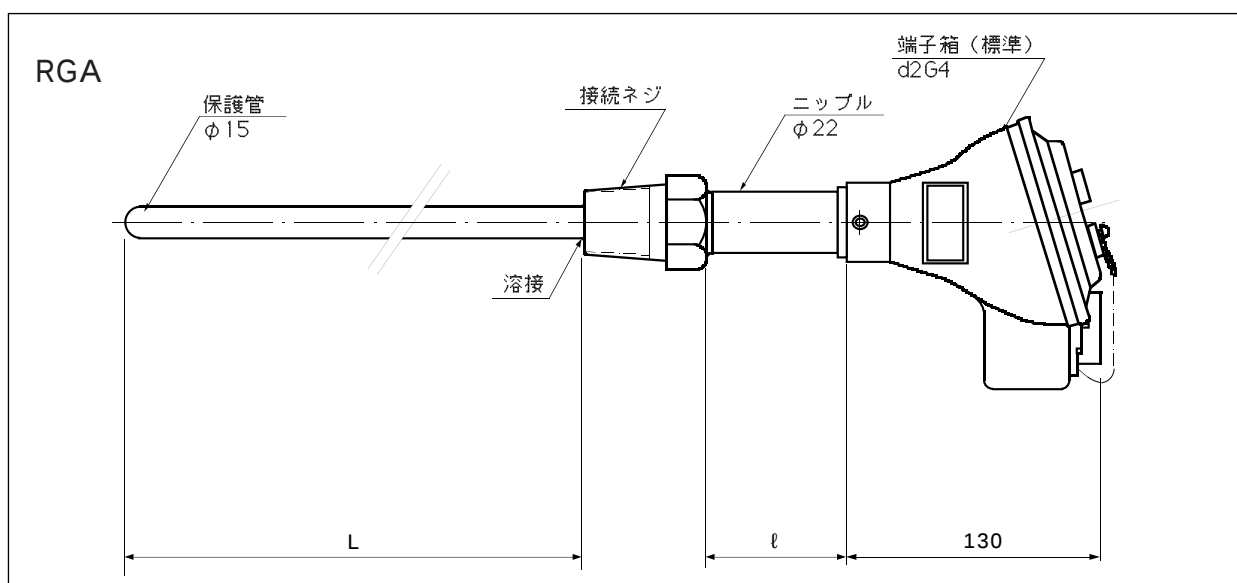

株式会社 東京熱学

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北 3-11-7
TEL 03-5497-5131 (代)
FAX 03-5497-5255


FAX 03-5497-5255

E-Mail eigyo@tonetsu.co.jp

耐圧防爆型(d2G4)測温抵抗体 フランジ付保護管タイプ/RGB

RGB — □ □ □ — □ □ □ □ □ □ □ — □ — □

項 目	コード	仕 様
基本型式	RGB	耐圧防爆型 (d2G4) 測温抵抗体 フランジ付保護管タイプ
階 級	A	JIS A 級 Pt100Ω
	B	JIS B 級 Pt100Ω
	JA	旧JIS 0.2 級 J Pt100Ω
	JB	旧JIS 0.5 級 J Pt100Ω
使用温度	M	0 ~ +350
導 線 数	S	シングルエレメント
	D	ダブルエレメント
ニ ッ プ ル	5	φ 22 ℓ=50 (SUS 304)
	6	φ 22 ℓ=100 (SUS 304)
	7	φ 22 ℓ=150 (SUS 304)
フランジ呼び圧	10	フランジ呼び圧 10K
	20	フランジ呼び圧 20K
	□□	上記以外の呼び圧
面 座	R	フランジ面座 RF 平面座
	F	フランジ面座 FF 全面座
フランジ呼び径	15	15A
	20	20A
	25	25A
	□□	上記以外の呼び径
フランジ材質	UB	SUS304
	UC	SUS316
保護管	15	保護管外径 φ 15
保護管材質	UB	保護管材質 SUS304
	UC	保護管材質 SUS316
挿入長 (L)	□□□	フランジ下長さ (mm) 800まで
特記事項	S	

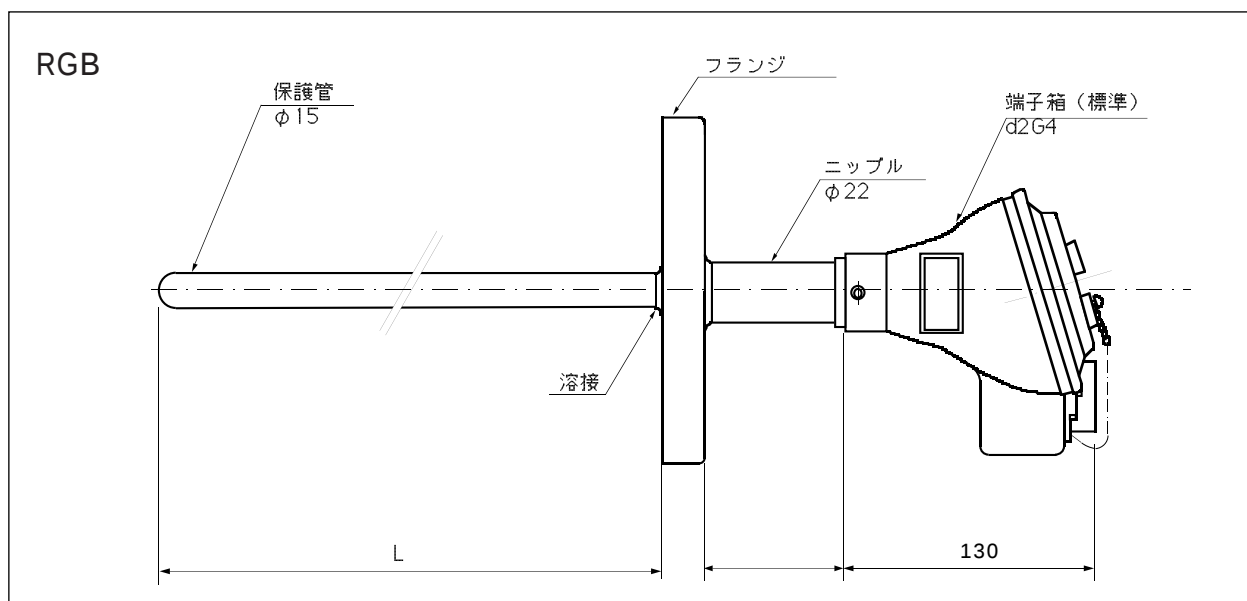

株式会社 東京熱学

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北 3-11-7
TEL 03-5497-5131 (代)
FAX 03-5497-5255

FAX 03-5497-5255


E-Mail eigyo@tonetsu.co.jp

リングセンサー測温抵抗体/RRS

RRS — — — —

項 目	コード	仕 様
基本型式	RRS	リングセンサー 測温抵抗体
階 級	B	JIS B 級 Pt100Ω
使用温度	M	-20 ~ +150
導 線 数	S	シングルエレメント
リング内径	15	JIS 15A φ21.7 板厚0.8 板巾10 一体型
	20	JIS 20A φ27.2 " " "
	25	JIS 25A φ34.0 " " "
	32	JIS 32A φ42.7 " " "
	40	JIS 40A φ48.6 " " "
	50	JIS 50A φ60.5 " " "
	65	JIS 65A φ76.3 " " "
	80	JIS 80A φ89.1 " " "
	90	JIS 90A φ101.6 " " "
	100	JIS 100A φ114.3 " " "
	125	JIS 125A φ139.8 " " "
	150	JIS 150A φ165.2 板厚0.8 板巾12 分割型
	175	JIS 175A φ190.7 " " "
	200	JIS 200A φ216.3 " " "
	□□	上記以外の内径
リング材質	UB	SUS304
リード線	SI	シリコン被覆 耐熱温度180
リード線長 (L)	□□□	リード線長さ (mm)
特記事項	S	

(注) 巾100mmの断熱材を巻いて下さい

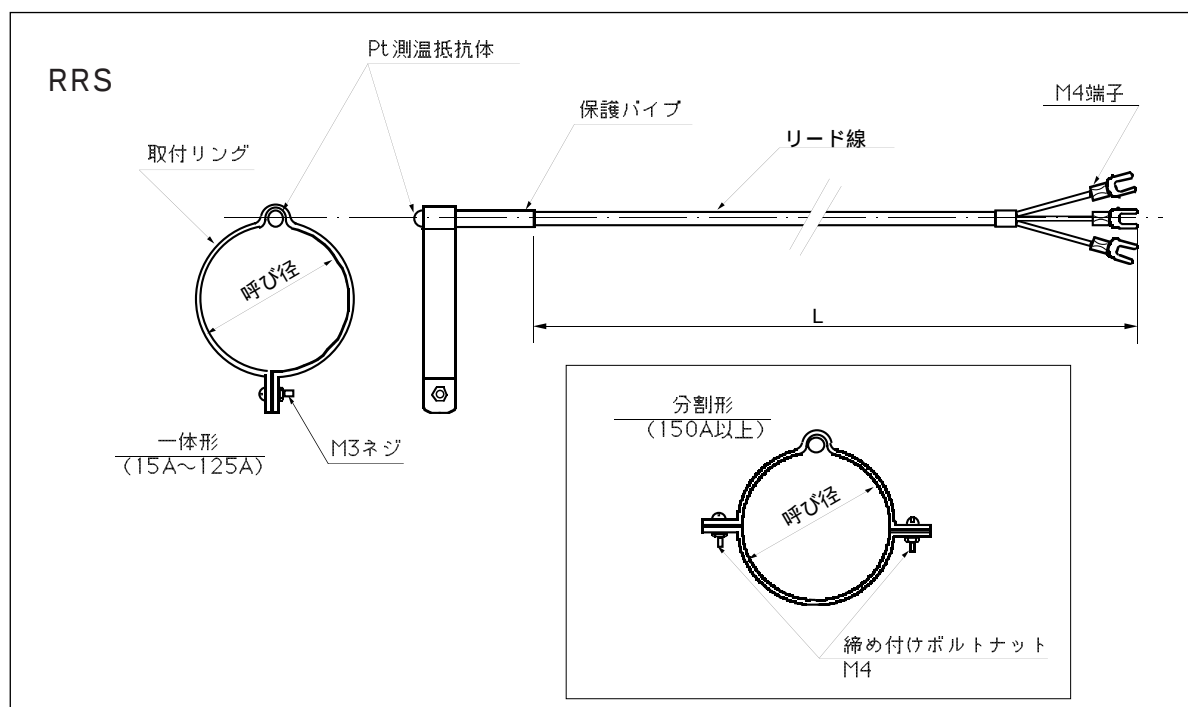

株式会社 東京熱学

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北 3-11-7
TEL 03-5497-5131 (代)
FAX 03-5497-5255


FAX 03-5497-5255

E-Mail eigyo@tonetsu.co.jp

小口径 流体用 測温抵抗体（トンネル・サーモ）/RTS

RTS — — — —

項 目	コード	仕 様
基本型式	RTS	小口径流体用測温抵抗体（トンネル・サーモ）
階 級	B	JIS B 級 Pt100Ω
	JB	旧JIS 0.5 級 J Pt100Ω
使用温度	L	0～+100
導 線 数	S	シングルエレメント
ねじ種類	R	テーパねじ PT
ねじの呼び	8	1/4B
	10	3/8B
	15	1/2B
ねじ材質	UB	SUS304
	UC	SUS316
リード線被覆	SI	シリコン被覆
リード長（L）		（mm）
特記事項	S	

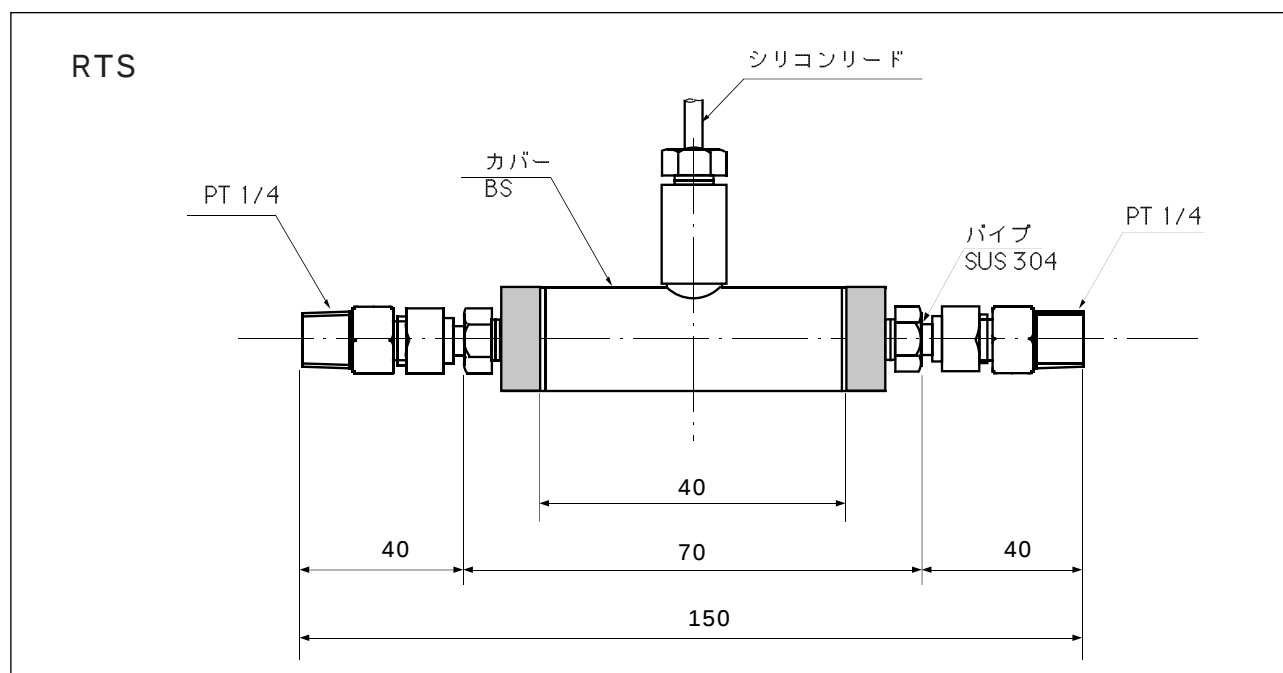

株式会社 東京熱学

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北 3-11-7
TEL 03-5497-5131（代）
FAX 03-5497-5255

FAX 03-5497-5255


E-Mail eigyo@tonetsu.co.jp

耐薬品用 測温抵抗体（ホワイトステッキ）/RWS

RWS — □ □ □ — □ □ □ □ □ □ — □ — □

項 目	コード	仕 様
基本型式	RWS	耐薬品用 測温抵抗体（ホワイトステッキ）
階 級	A	JIS A級 Pt 100Ω
	B	JIS B級 Pt 100Ω
	JA	旧JIS 0.2級 JPt 100Ω
	JB	旧JIS 0.5級 J Pt 100Ω
使用温度	L	-10 ~ +100
導 線 数	S	シングルエレメント
	D	ダブルエレメント
保護管	10	保護管外径φ10 材質：テフロン
	12	φ12 "
保護管長さ	35	収縮チューブ下長さ 350mm
	45	" 450mm
	55	" 550mm
	□□	上記以外のL寸法
フランジ圧	05	フランジ呼び圧 JIS 5K（ルーズフランジ）
フランジ呼び径	15	15A（面座 FF 全面座）
	20	20A（面座 FF 全面座）
	□□	上記以外の呼び径
フランジ材質	V	塩ビ
	Z	上記以外の材質
リード線被覆	VL	ビニール被覆
	SI	シリコン被覆
リード長	1000	標準1000mm付き
	□□□	上記以外の寸法（mm）
特記事項	S	

ルーズフランジ不要の場合は特記事項覧に記入して下さい

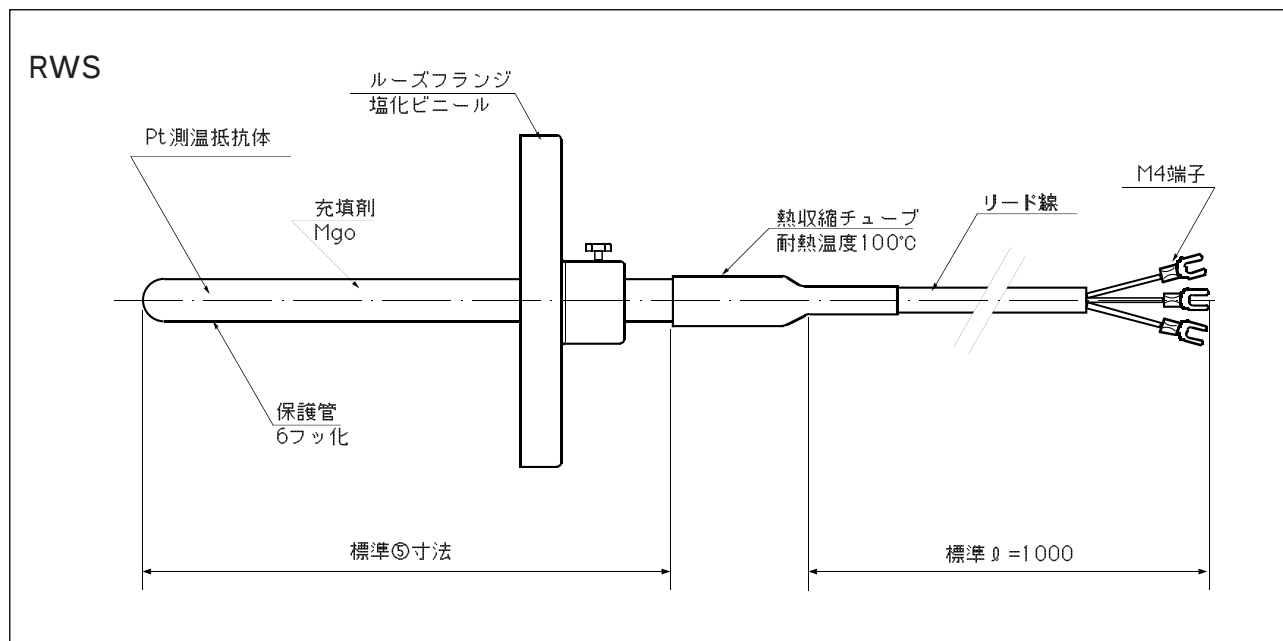

株式会社 東京熱学

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北 3-11-7
TEL 03-5497-5131（代）
FAX 03-5497-5255


FAX 03-5497-5255

E-Mail eigyo@tonetsu.co.jp

コンクリート養生用 測温抵抗体/RCT

RCT — □ □ □ — □ □ — □ — □

項 目	コード	仕 様
基本型式	RCT	コンクリート養生用測温抵抗体
階 級	A	JIS A 級 Pt100Ω
	JA	旧JIS 0.2 級 JPt100Ω
使用温度	L	-20 ~ +80
導 線 数	S	シングルエレメント
	D	ダブルエレメント
保護管	W	φ12 ℓ=90 SUS304
リード線被覆	RU	リード線被覆 ゴムキャプタイヤケーブル
	Z	上記以外の被覆材質
リード長 (L)	□□□	プロテクター下長さ (mm)
特記事項	S	

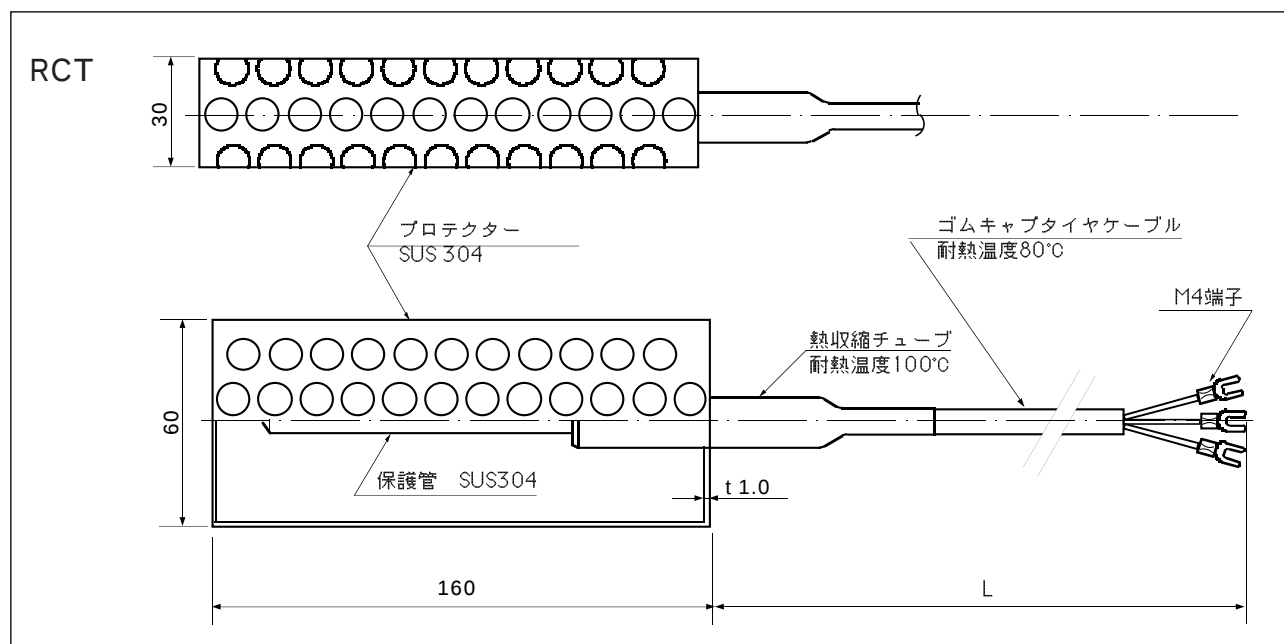

株式会社 東京熱学

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北 3-11-7
TEL 03-5497-5131 (代)
FAX 03-5497-5255


FAX 03-5497-5255

E-Mail eigyo@tonetsu.co.jp

マグネット吸着型表面用 測温抵抗体（ピーマグ）/RPM

RPM — — —

項 目	コード	仕 様
基本型式	RPM	マグネット吸着型表面温度測定用測温抵抗体（ピーマグ）
階 級	B	JIS B級 Pt 100Ω
	JB	旧JIS 0.5級 J Pt 100Ω
使用温度	L	-20 ~ +100
導 線 数	S	シングルエレメント
リード線被覆	SI	シリコン被覆
リード長（L）		リード長、標準1000mm付き
特記事項	S	

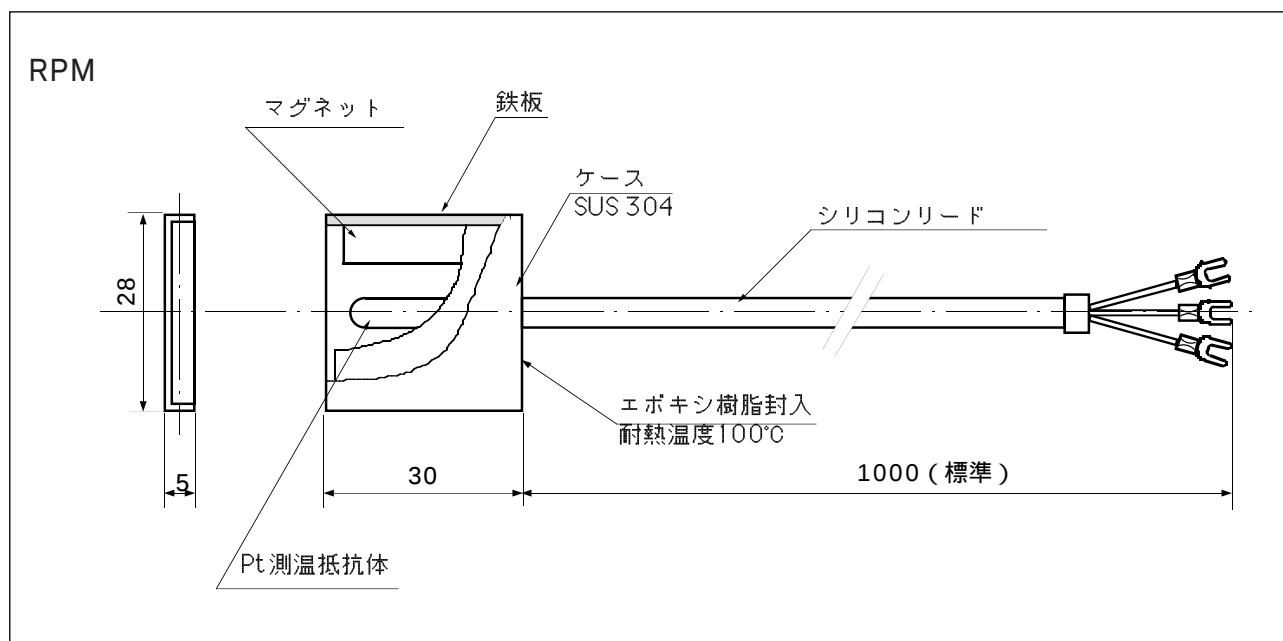

株式会社 東京熱学

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北 3-11-7
TEL 03-5497-5131（代）
FAX 03-5497-5255



FAX 03-5497-5255

E-Mail eigyo@tonetsu.co.jp

端子箱付測温抵抗体 サニタリー型/RJF

RJF — □ □ □ □ — □ □ □ □ □ □ — □ — □

項目	コード	仕様
基本型式	RJF	端子箱付き 測温抵抗体 サニタリー型
階 級	A	JIS A 級 Pt100Ω
	B	JIS B 級 Pt100Ω
	JA	旧JIS 0.2 級 J Pt100Ω
	JB	旧JIS 0.5 級 J Pt100Ω
使用温度	L	-20 ~ +200
導 線 数	S	シングルエレメント
	D	ダブルエレメント
端 子 箱	N	標準型 アルミダイカスト (防滴)
	F	特殊型 フェノール樹脂 (防滴)
	K	小型 アルミダイカスト (防滴)
ニップル	5	ℓ=50mm (保護管と同径、同材質)
	6	ℓ=100mm (保護管と同径、同材質)
	7	ℓ=150mm (保護管と同径、同材質)
種 類	H	ヘルール種類 ヘルール形
	N	ヘルール種類 六角ナット形
ヘルール呼び径	1	IDF 1S
	2	IDF 1 1/2S
	3	IDF 2S
	4	IDF 2 1/2S
ヘルール材質	UB	SUS304
	UC	SUS316
	US	SUS316L
保護管外径	08	φ8
	10	φ10
	12	φ12
保護管材質	UB	保護管材質 SUS304
	UC	" SUS316
	US	" SUS316L
挿入長 (L)	□□□	ヘルール下長さ (mm)
特記事項	S	

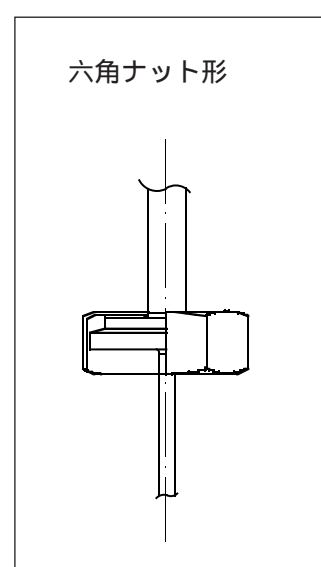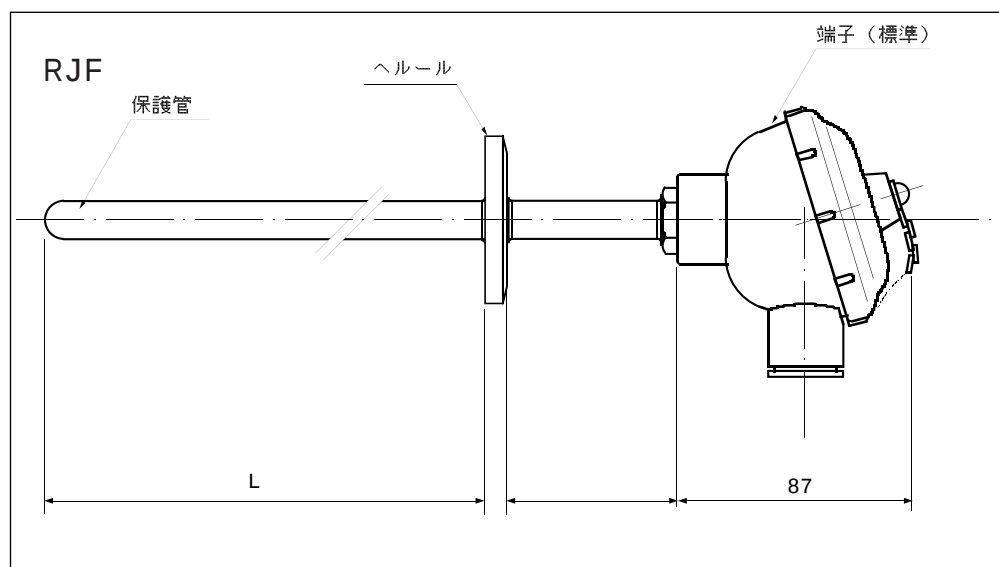

株式会社 東京熱学

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北 3-11-7
TEL 03-5497-5131 (代)
FAX 03-5497-5255


FAX 03-5497-5255

E-Mail eigyo@tonetsu.co.jp

平型表面温度測定用 測温抵抗体/RFL

RFL — □ □ □ — □ — □ — □

項 目	コード	仕 様
基本型式	RFL	平型表面温度測定用測温抵抗体
階 級	A	JIS B級 Pt 100Ω
	B	JIS B級 Pt 100Ω
	JB	旧JIS 0.5級 JPt 100Ω
使用温度	L	-20 ~ +100
導 線 数	S	シングルエレメント
リード線被覆	SI	シリコン被覆
リード長 (L)	□ □ □	リード長、標準1000mm付き
特記事項	S	

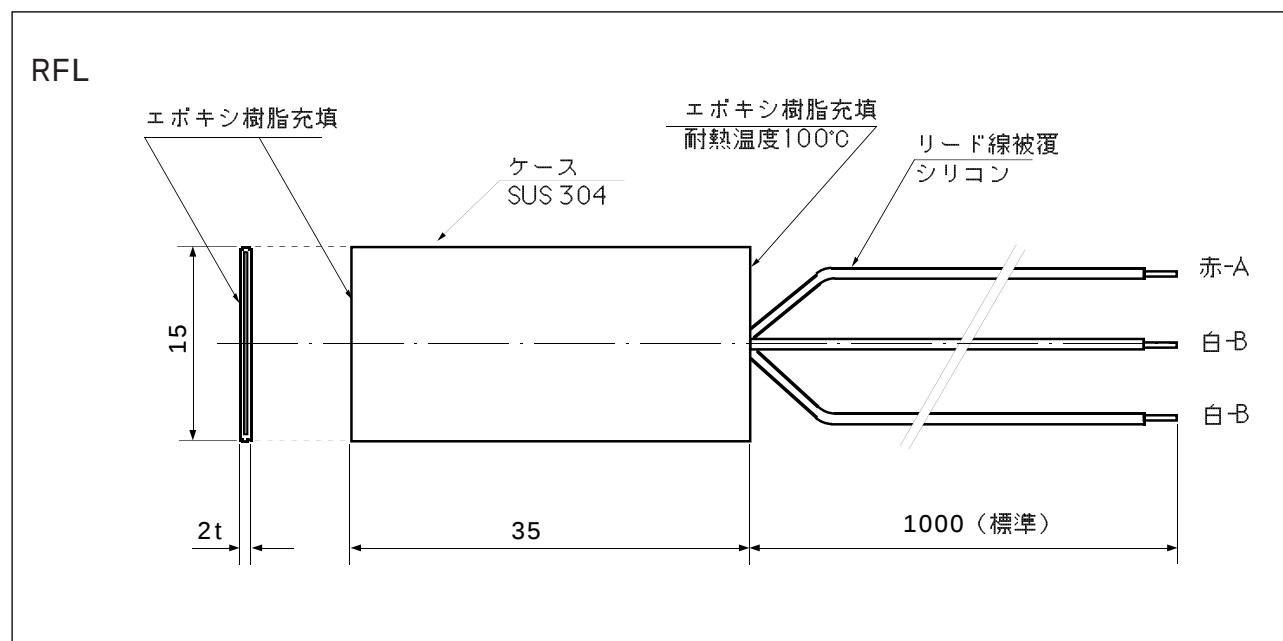

株式会社 東京熱学

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北 3-11-7
TEL 03-5497-5131 (代)
FAX 03-5497-5255


FAX 03-5497-5255

E-Mail eigyo@tonetsu.co.jp

蓄熱槽用 測温抵抗体（ワイヤ・アンカ）/RWA

RWA — □ □ — □ □ □ □ — □ — □ — □

項 目	コード	仕 様	
基本型式	RWA	蓄熱槽用 測温抵抗体 （ワイヤ・アンカ）	
階 級	A	JIS A 級	Pt100Ω
	JA	旧JIS 0.2 級	J Pt100Ω
使用温度	L	0 ~ +15	
	M	0 ~ +65	
センサ数	□ □		
導 線 数	S	シングルエレメント	
	D	ダブルエレメント	
リード線	VL	ビニール被覆	
	SI	シリコン被覆	
リード線長	01	収縮チューブ下長さ	1m
	03	"	3m
	05	"	5m
	10	"	10m
	□ □	上記以外の長さ	
ワイヤ長	□ □ □	m	φ3 SUS 304
アンカ	40	φ40×L300	SUS 304
	70	φ70×L100	SUS 304
特記事項	S		

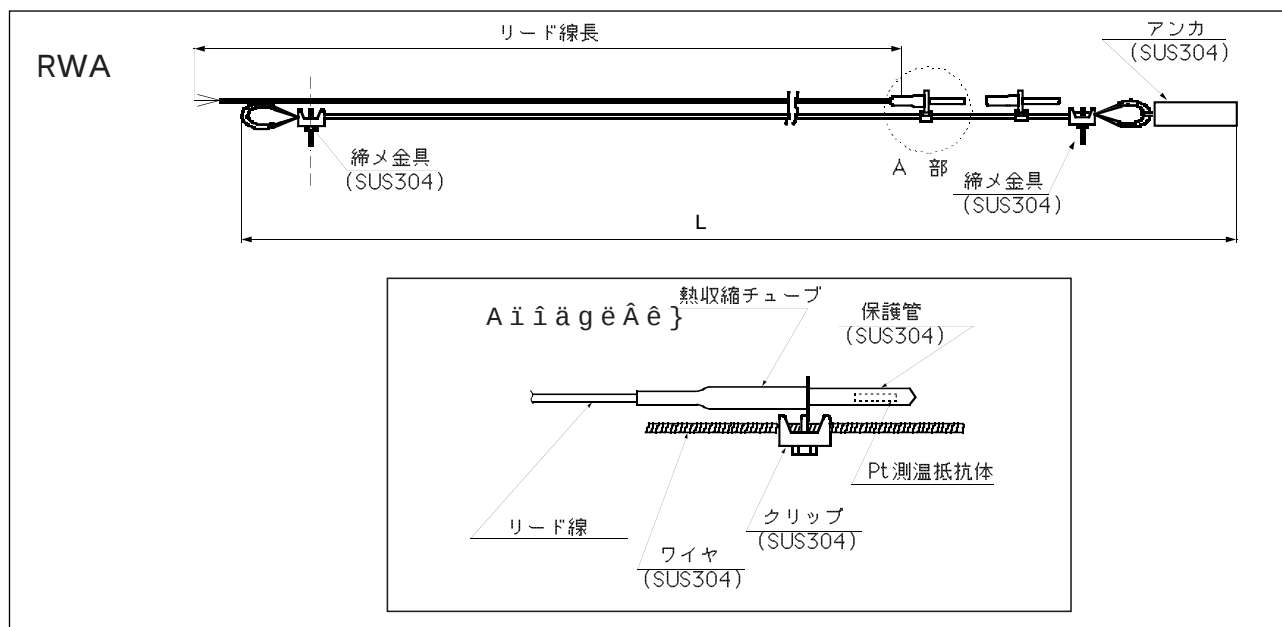

株式会社 東京熱学

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北 3-11-7
TEL 03-5497-5131 (代)
FAX 03-5497-5255

FAX 03-5497-5255



E-Mail eigyo@tonetsu.co.jp

室内型 測温抵抗体 /RHM

RHM — □ □ □ □ — □ — □

項目	コード	仕様
基本型式	RHM	室内型 測温抵抗体
階 級	A	JIS A 級 Pt100Ω
	B	JIS B 級 Pt100Ω
	JA	旧JIS 0.2 級 J Pt100Ω
	JB	旧JIS 0.5 級 J Pt100Ω
導 線 数	S	シングルエレメント
	D	ダブルエレメント
箱種類	AS	箱寸法 88×102 ABS樹脂 乳白色 -20～70
	B1	" 52×124 ベークライト 黒色 -20～130
	B2	" 52×124 ベークライト 銀色 -20～130
リード線 / 端子板	VL	ビニール被覆
	SI	シリコン被覆
	TE	端子板
リード長	□□□	リード線長さ (mm)
特記事項		S

RHM

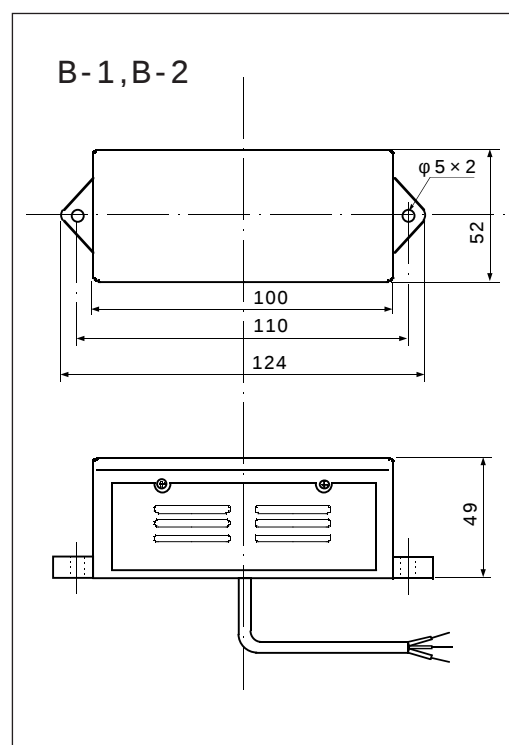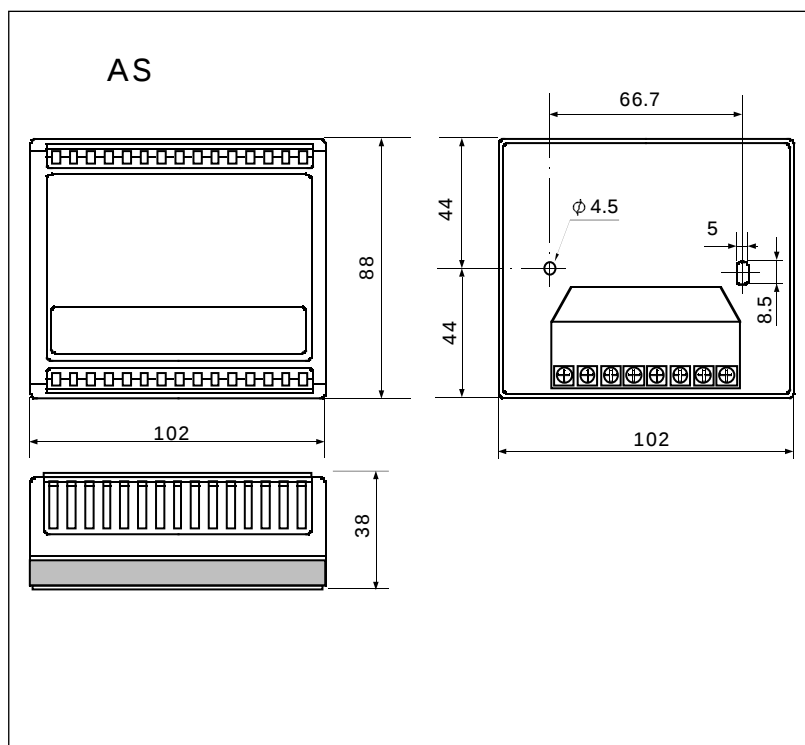

株式会社 東京熱学

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北 3-11-7
TEL 03-5497-5131 (代)
FAX 03-5497-5255


FAX 03-5497-5255

E-Mail eigyo@tonetsu.co.jp

蓄熱槽用測温抵抗体 保護管タイプ/RAC

RAC

項目	コード	仕様	
基本型式	RAC	蓄熱槽用	測温抵抗体 保護管タイプ
階 級	A	JIS A 級	Pt100Ω
	B	JIS B 級	Pt100Ω
	JA	旧JIS 0.2 級	J Pt100Ω
	JB	旧JIS 0.5 級	J Pt100Ω
使用温度	L	0 ~ +150	
導 線 数	S	シングルエレメント	
	D	ダブルエレメント	
保護管外径	12	φ 12	
	15	φ 15	
	17	φ 17	
保護管材質	UB	SUS304	
	UC	SUS316	
挿入長 (L)	□□□	ねじ下長さ mm	
ね じ	R	テーパねじ PT	
ねじの呼び	15	1 / 2B	
	20	3 / 4B	
ねじ材質	UB	SUS304	
	UC	SUS316	
リード線被覆	VL	ビニール被覆	
	RU	ゴムキャブタイヤケーブル	
	Z	上記以外の材質	
リード長 (ℓ)	□□□	リード線長さ (mm)	
特記事項	S		

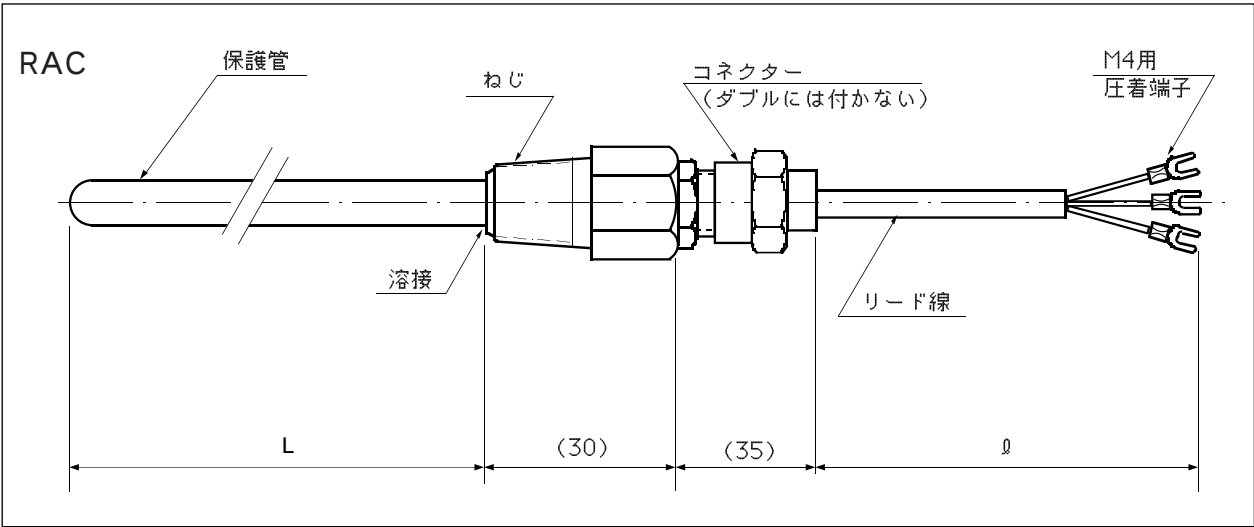

株式会社 東京熱学

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北 3-11-7
TEL 03-5497-5131 (代)
FAX 03-5497-5255


FAX 03-5497-5255

E-Mail eigyo@tonetsu.co.jp

氷蓄熱槽用 測温抵抗体（ワイヤ・アンカ）/RWB

RWB — □ □ — □ □ □ □ — □ — □ — □

項 目	コード	仕 様 コード	
基本型式	RWB	氷蓄熱槽用 測温抵抗体 ワイヤ・アンカタイプ	
階級	A	JIS A 級	Pt100Ω
使用温度	1	-30 ~ +50	
センサ数	□ □		
導線数	S	シングルエレメント	
	D	ダブルエレメント	
リード被覆	TF	テフロン被覆	
リード線長	01	収縮チューブ下長さ	1m
	03	"	3m
	05	"	5m
	10	"	10m
	Z	上記以外の長さ	
ワイヤ長	□ □ □	m	φ3 SUS 304
アンカ	40	φ40 × L300	SUS 304
特記事項	S		

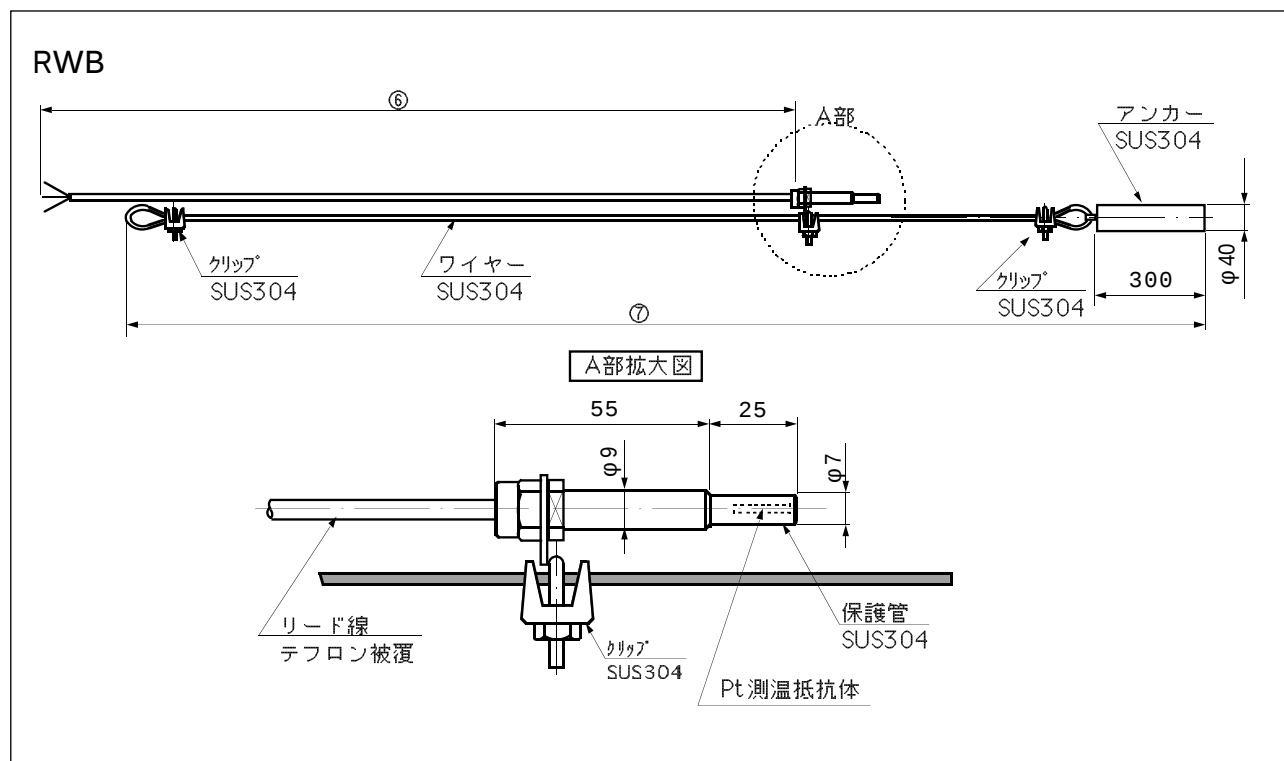

株式会社 東京熱学

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北 3-11-7
TEL 03-5497-5131 (代)
FAX 03-5497-5255

FAX 03-5497-5255

E-Mail eigyo@tonetsu.co.jp